
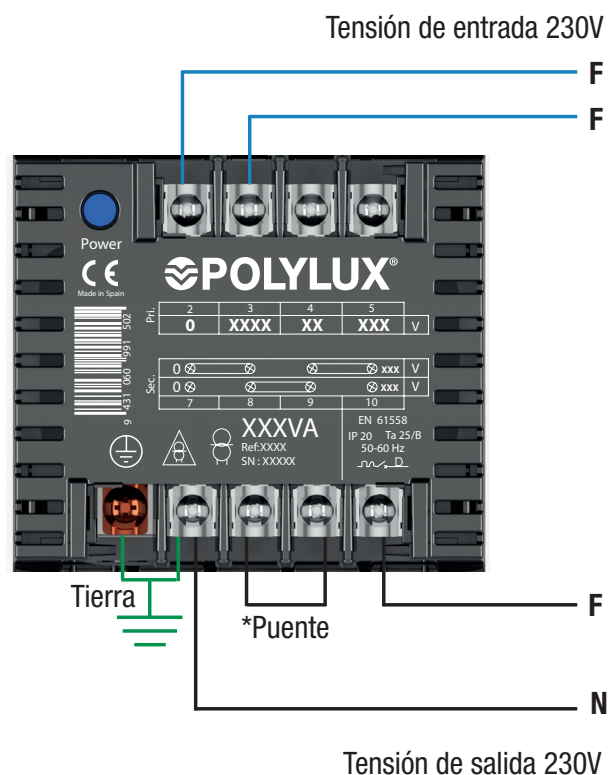




Realización de puentes en la serie "PD" y "QD" para conseguir una salida F+N

Obtención de **neutro**

≤ 100 VA

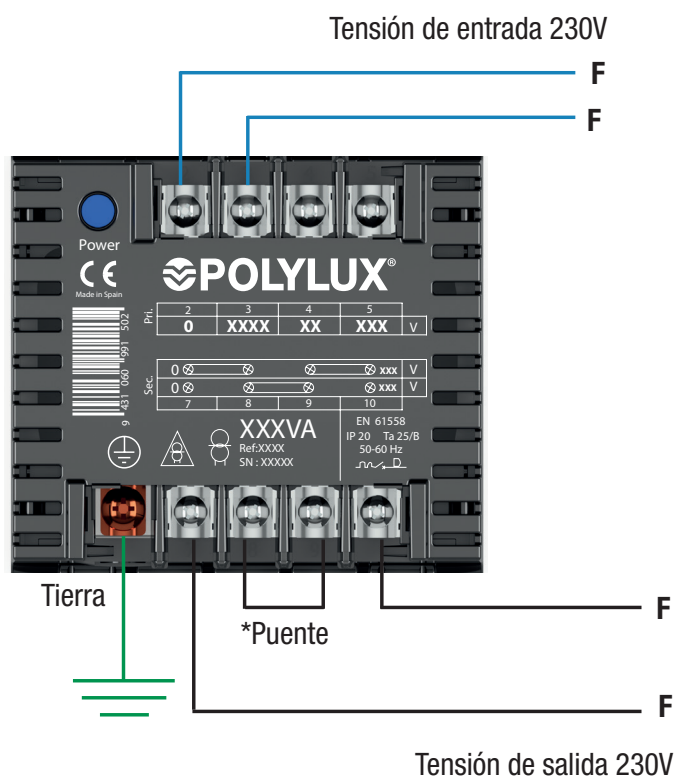

Desde 160 VA hasta 1000 VA

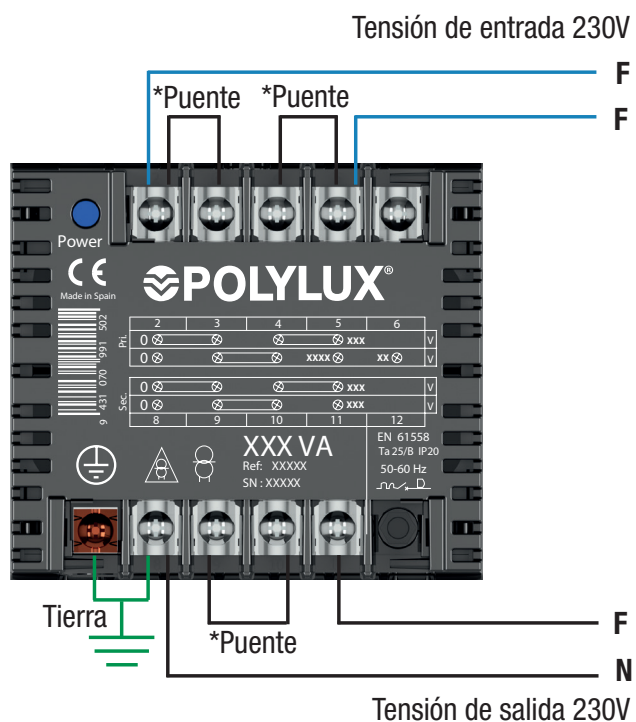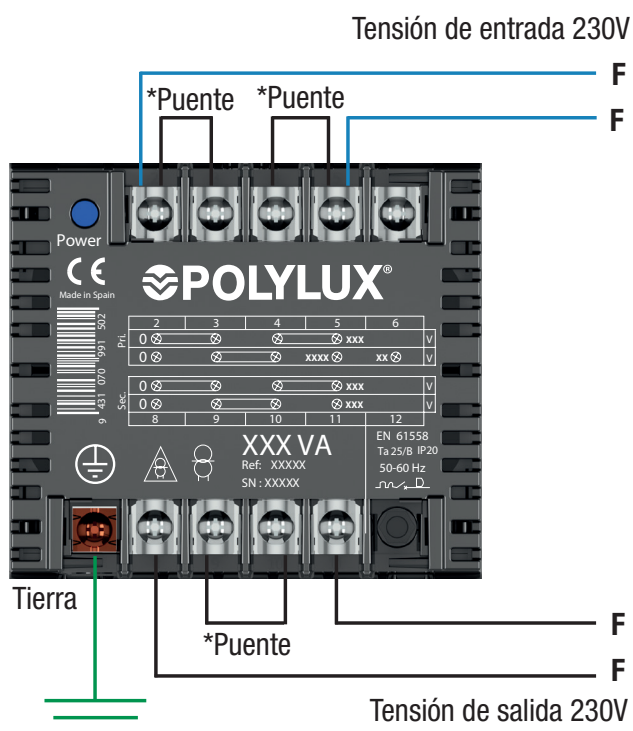


*Estos transformadores se suministran con una bolsa de puentes para la realización de los mismos.

Realización de **puentes** en la serie “PD” y “QD” para conseguir una salida **F+N**

Obtención de **neutro**

≥ 1250 VA

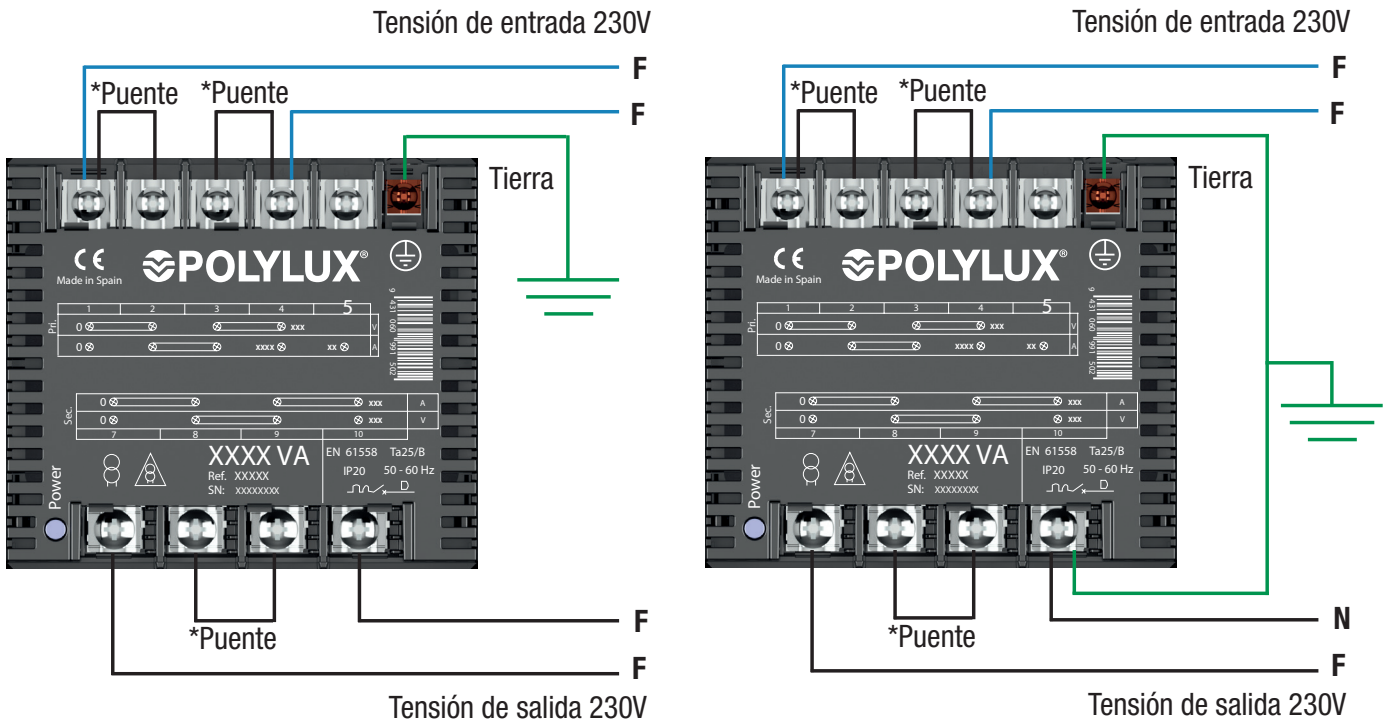

*Estos transformadores se suministran con una bolsa de puentes para la realización de los mismos.