
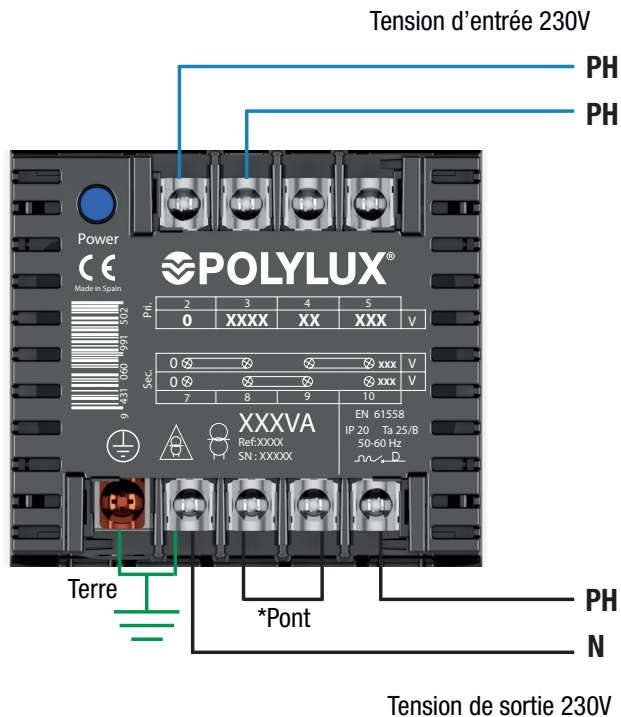




Pontage des séries "PD" et "QD" pour obtenir une sortie PH+N.

L'obtention du **neutre**

≤ 100 VA

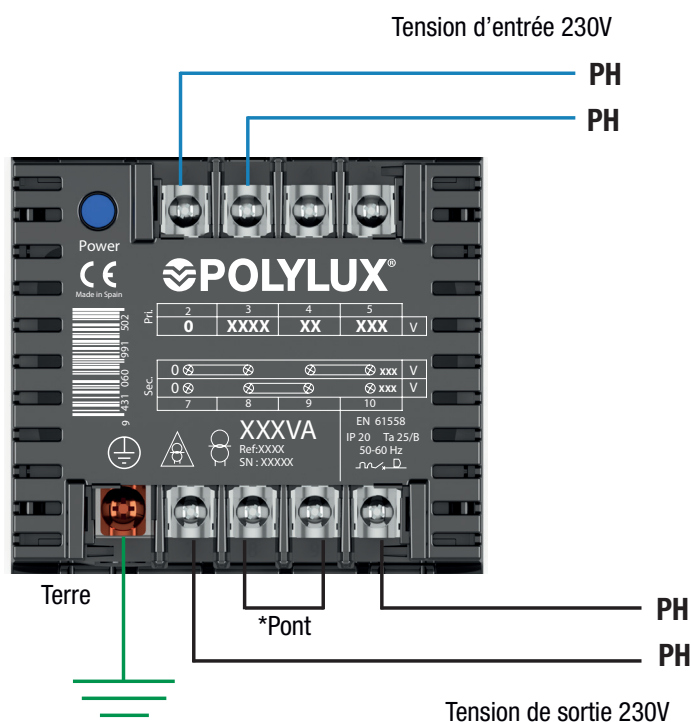

De 160 VA à 1000 VA

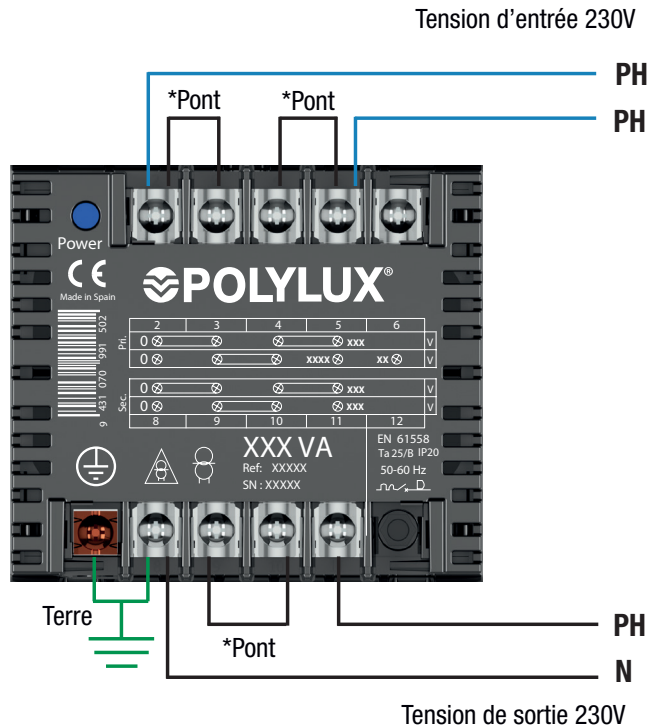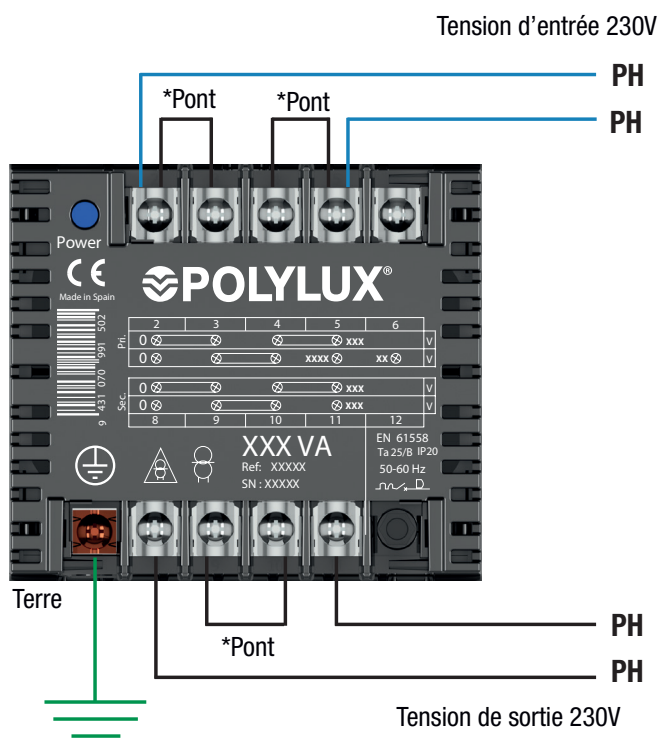


*Ces transformateurs sont livrés avec un sac de ponts pour la réalisation de ces.

Pontage des séries "PD" et "QD" pour obtenir une sortie PH+N.

L'obtention du **neutre**

≥ 1250 VA

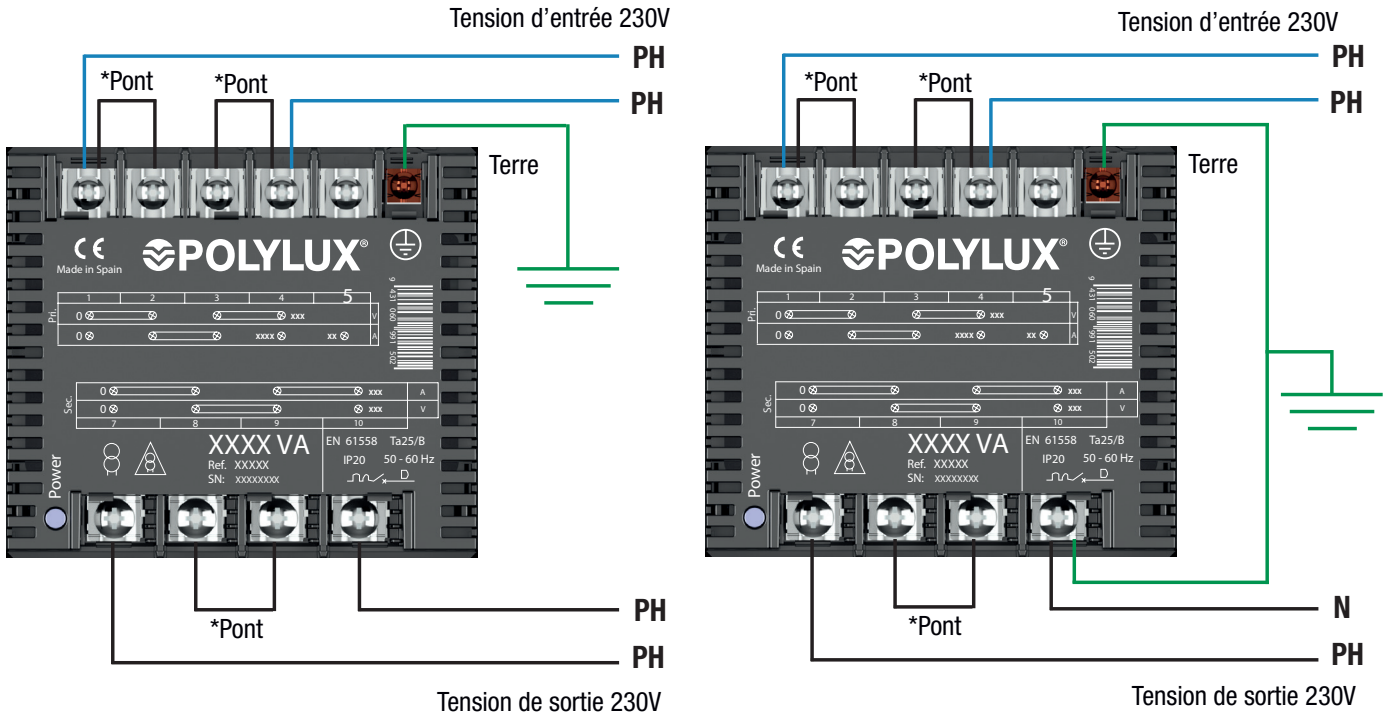

*Ces transformateurs sont livrés avec un sac de ponts pour la réalisation de ces.